



TATSUNO EUROPE

INSTALAČNÍ INSTRUKCE PRO VÝDEJNÍ STOJANY SUNNY-XE EURO

Příloha 1 - Základové plány a rámy



Dokument:	Instalační instrukce pro výdejní stojany SUNNY-XE EURO, Příloha 1 - Základové plány a rámy
Soubor:	IN031-CZ_01_SunnyZakladovePlanyRev00
Revize & Datum:	Revize 00, 20. října 2011
Počet stran:	16 (včetně obálky)
Vypracoval:	Ing. Milan Berka
TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 2325/68, 678 01 Blansko, Czech Republic, tel.+420 516 428411, http://www.tatsuno-europe.com	

© TATSUNO EUROPE a.s.
Pražská 2325/68 • 67801 Blansko
Česká republika
Tel: +420 516428411 • Fax: +420 516428410
e-mail: info@tatsuno-europe.com, <http://www.tatsuno-europe.com>



TATSUNO EUROPE

© Copyright

Tuto příručku ani její části není dovoleno kopírovat bez souhlasu

TATSUNO EUROPE a.s.

OBSAH

OBSAH.....	3
ÚVOD	3
PŘÍLOHA 1. 1 - ZÁKLADOVÉ PLÁNY PRO STOJANY V SACÍM PROVEDENÍ S ČERPADLY	5
PŘÍLOHA 1.1.1. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDA1222.E A SDA1111.E/1L.....	5
PŘÍLOHA 1.1.2. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDA1111.E/1R	6
PŘÍLOHA 1.1.3. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDA2442.E A SDA2221.E/1L.....	7
PŘÍLOHA 1.1.4. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDA2221.E/1R	8
PŘÍLOHA 1.1.5. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB2442.E A SDB2221.E/1L.....	9
PŘÍLOHA 1.1.6. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB2221.E/1R	10
PŘÍLOHA 1.1.7. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB3662.E A SDB3331.E/1L	11
PŘÍLOHA 1.1.8. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB3331.E/1R	12
PŘÍLOHA 1.1.9. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB4882.E A SDB4441.E/1L	13
PŘÍLOHA 1.1.10. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB4441.E/1R	14
PŘÍLOHA 1.1.11. VÝKRES PŘIPOJOVACÍHO KUSU (VLNOVCE).....	15

ÚVOD

Tato příloha obsahuje výkresy základových plánů všech variant stojanů OCEAN jak ve verzi sací, kdy je stojan vybaven čerpadlem a měřičem, tak i ve verzi tlakové, kdy je stojan vybaven pouze filtrem a měřičem a je připojen k nádrži s centrálním tlakovým čerpadlem.

Obsah přílohy v době jeho vydání odpovídá skutečnosti. Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické podmínky zařízení nebo jeho vlastnosti bez písemného upozornění, z důvodu jeho vývoje a neustálého zdokonalování.

Všechna práva jsou vyhrazena. Žádnou část této příručky nelze reprodukovat nebo přenášet bez písemného svolení společnosti TATSUNO EUROPE a.s.

Revize dokumentu


Číslo revize / Datum	Provedené změny	Provedl
Revize 00 / 20. 10. 2011	Základní verze dokumentu	Ing. Milan Berka

PŘÍLOHA 1. 1 - ZÁKLADOVÉ PLÁNY PRO STOJANY V SACÍM PROVEDENÍ S ČERPADLY

PŘÍLOHA 1.1.1. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDA1222.E A SDA1111.E/1L

Plán je platný pro následující oboustranné a jednostranné modely v sacím provedení:

- SDA1222.E
- SDA1222.E-S
- SDA1111.E /1L
- SDA1111.E-S /1L

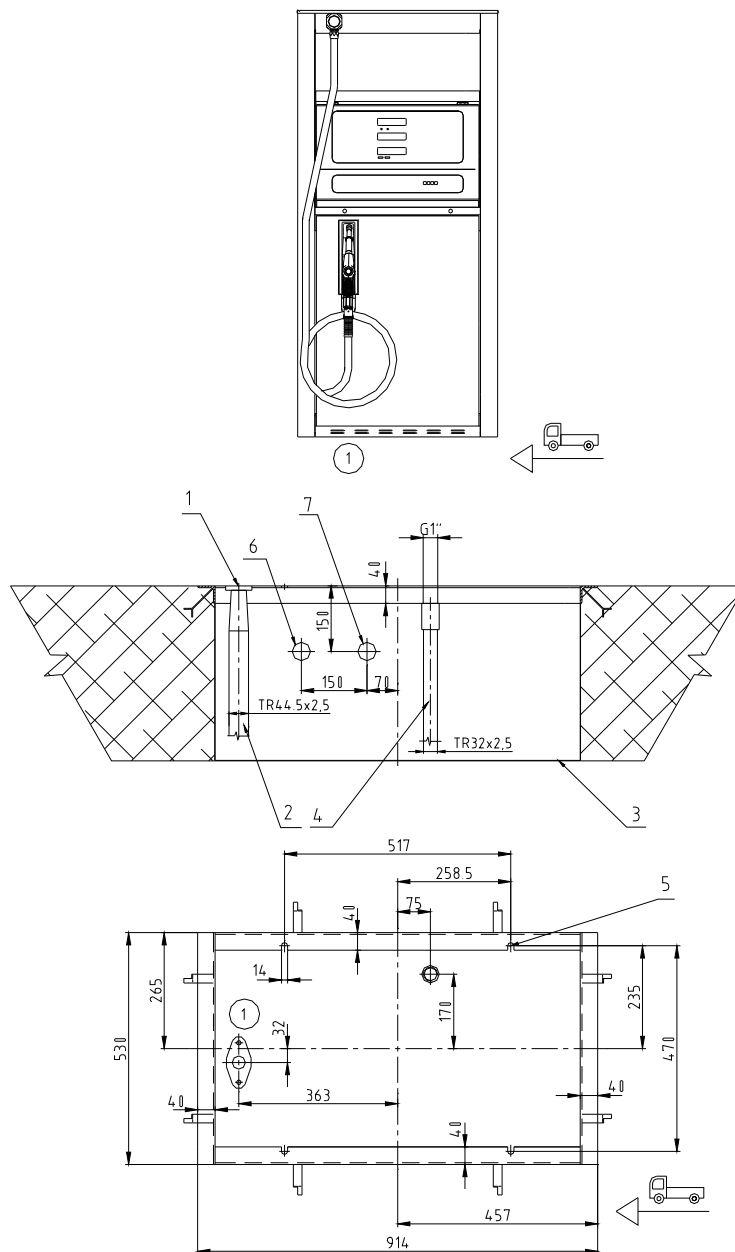


Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1¼") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvící otvory		

PŘÍLOHA 1.1.2. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDA1111.E/1R

Plán je platný pro následující pravostranné modely v sacím provedení:

- SDA1111.E/1L
- SDA1111.E-S/1L

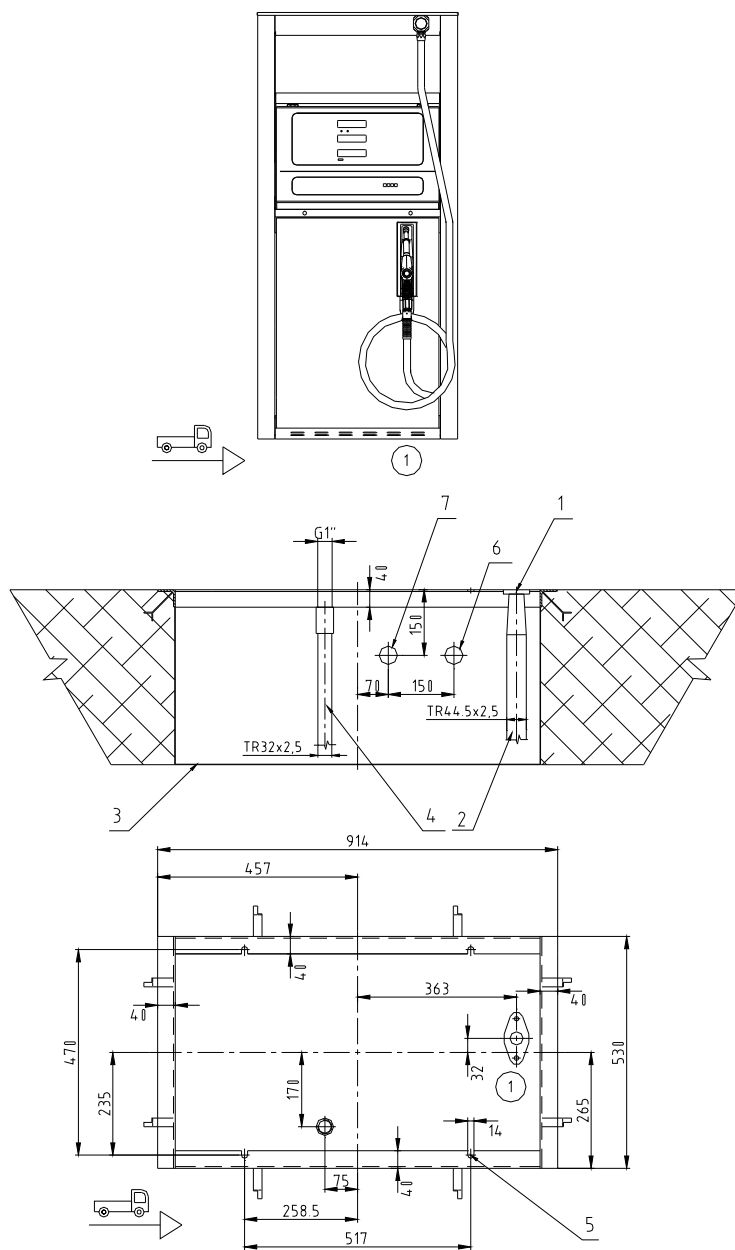


Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1¼") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvicí otvory		

PŘÍLOHA 1.1.3. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDA2442.E A SDA2221.E/1L

Plán je platný pro následující oboustranné a jednostranné modely v sacím provedení:


- SDA2442.E
- SDA2444.E
- SDA2222.E
- SDA2222.E-S
- SDA2221.E/1L
- SDA2222.E/1L
- SDA2222.E-S/1L

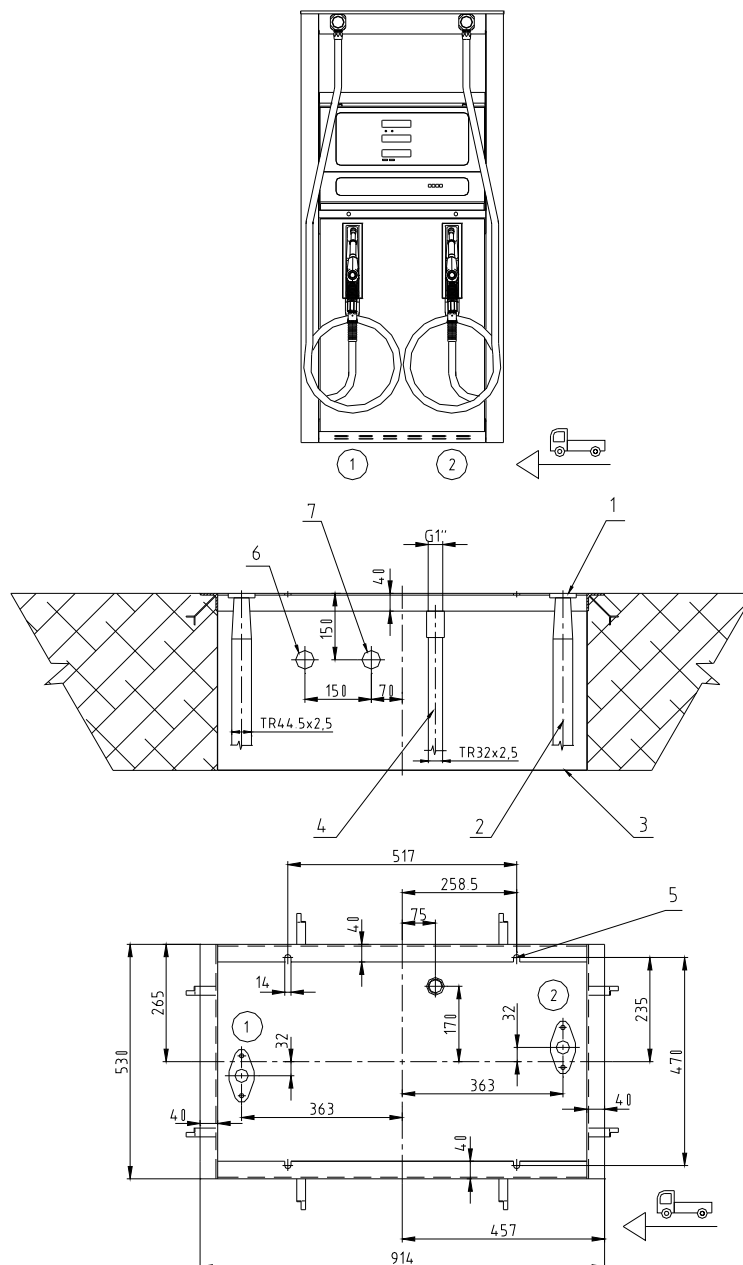

Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1½") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvicí otvory		

Plán je platný pro následující pravostranné modely v sacím provedení:

- SDA2221.E /1R
- SDA2222.E /1R
- SDA2222.E-S /1R

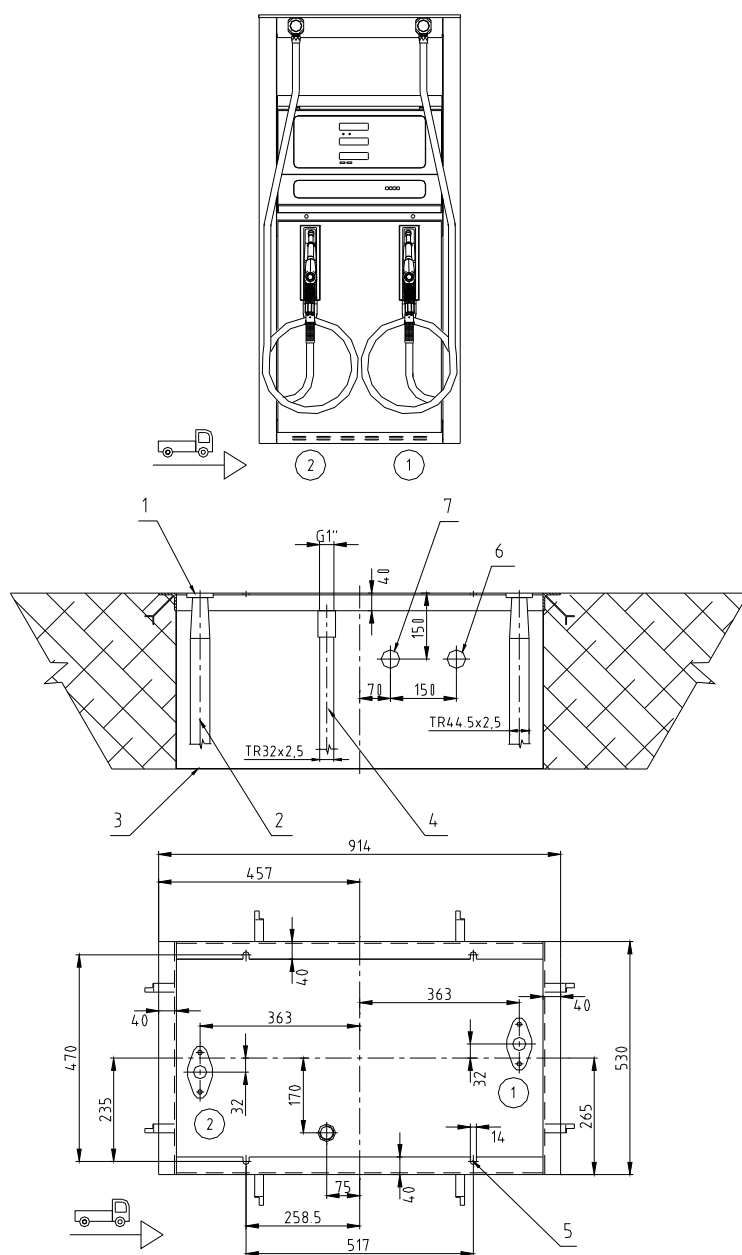


Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1¼") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana		Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvicí otvory		

PŘÍLOHA 1.1.5. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB2442.E A SDB2221.E/1L

Plán je platný pro následující oboustranné a jednostranné modely v sacím provedení:

- SDB2442.E
- SDB2444.E
- SDB2221.E /1L
- SDB2222.E

/1L

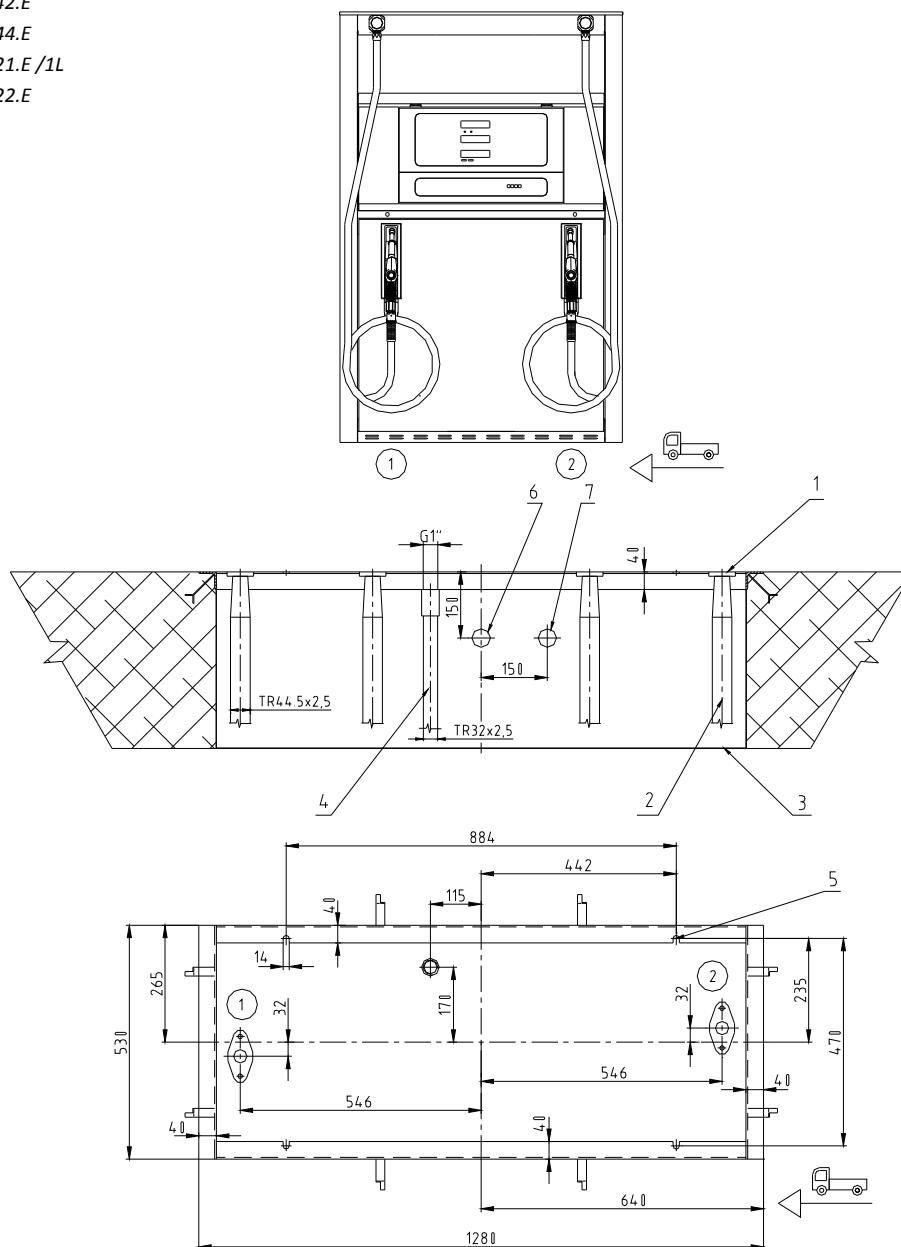


Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1¼") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvicí otvory		

PŘÍLOHA 1.1.6. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB2221.E/1R

Plán je platný pro následující pravostranné modely v sacím provedení:

- SDB2221.E /1R
- SDA2222.E /1R

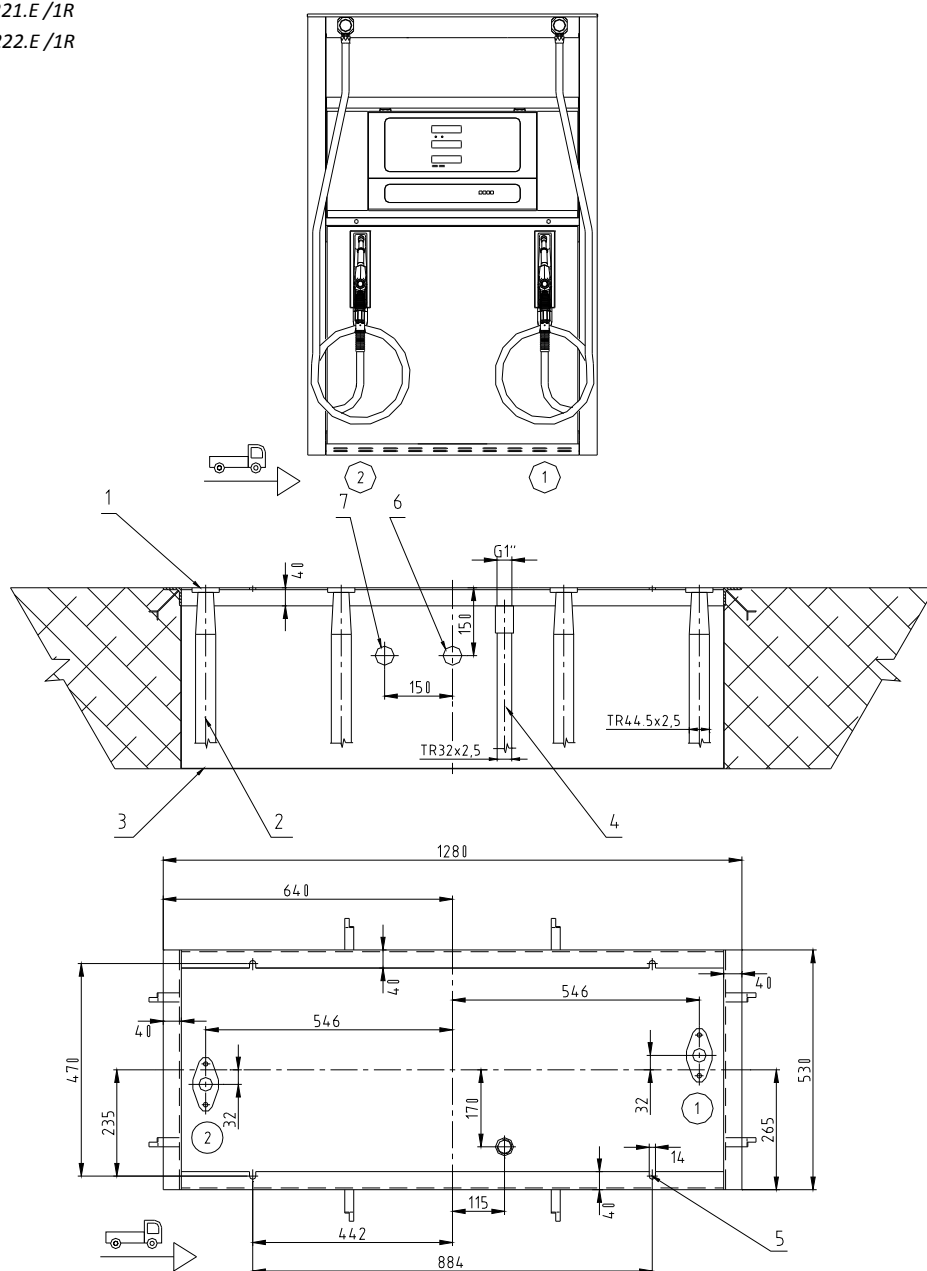


Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1¼") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvící otvory		

PŘÍLOHA 1.1.7. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB3662.E A SDB3331.E/1L

Plán je platný pro následující oboustranné a jednostranné modely v sacím provedení:

- SDB3662.E
- SDB3664.E
- SDB3666.E
- SDB3331.E /1L
- SDB3332.E /1L
- SDB3333.E /1L

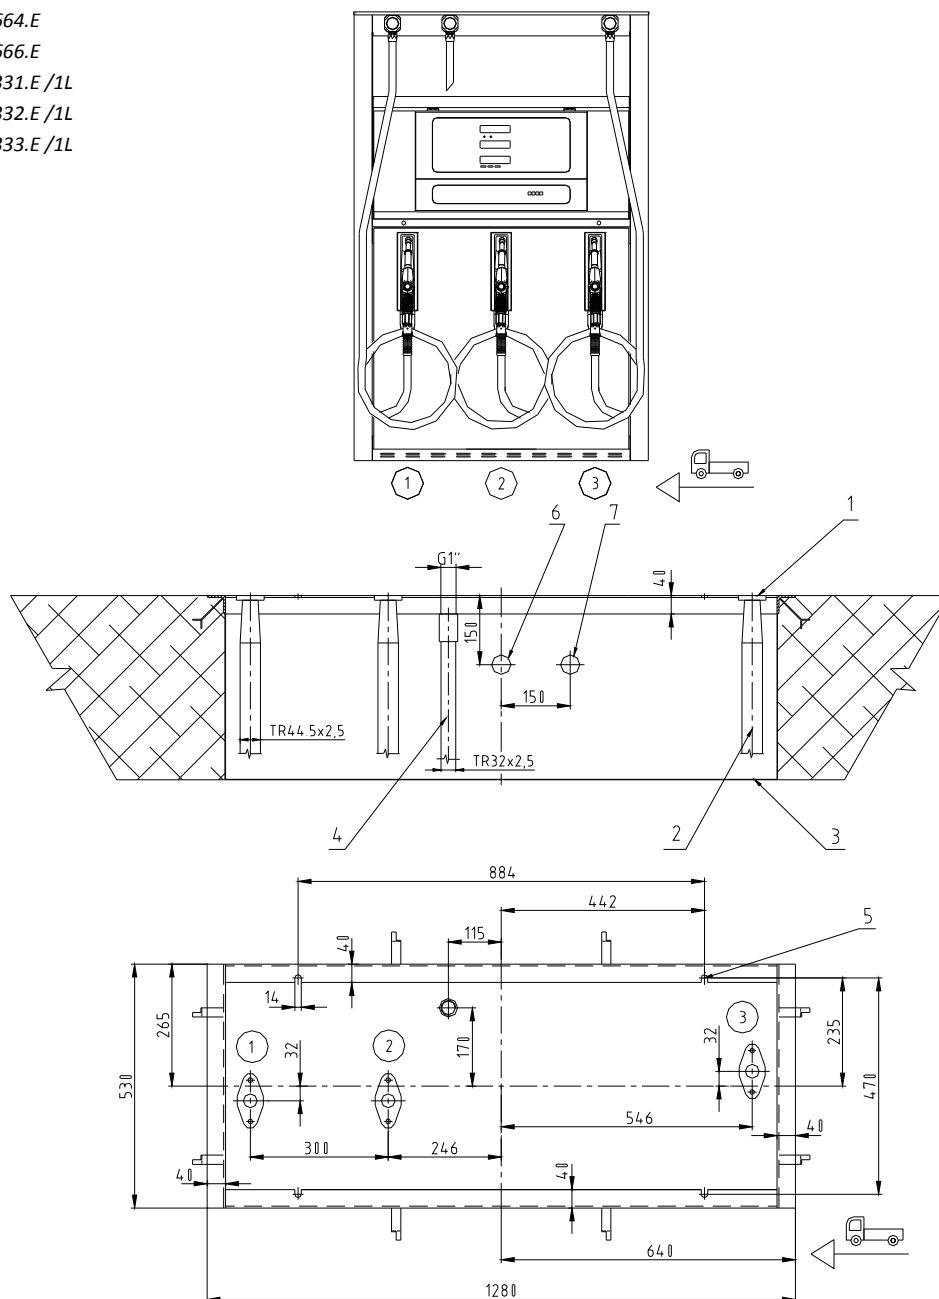


Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1½") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvicí otvory		

PŘÍLOHA 1.1.8. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB3331.E/1R

Plán je platný pro následující pravostranné modely v sacím provedení:

- SDB3331.E/1R
- SDB3332.E/1R
- SDB3333.E/1R

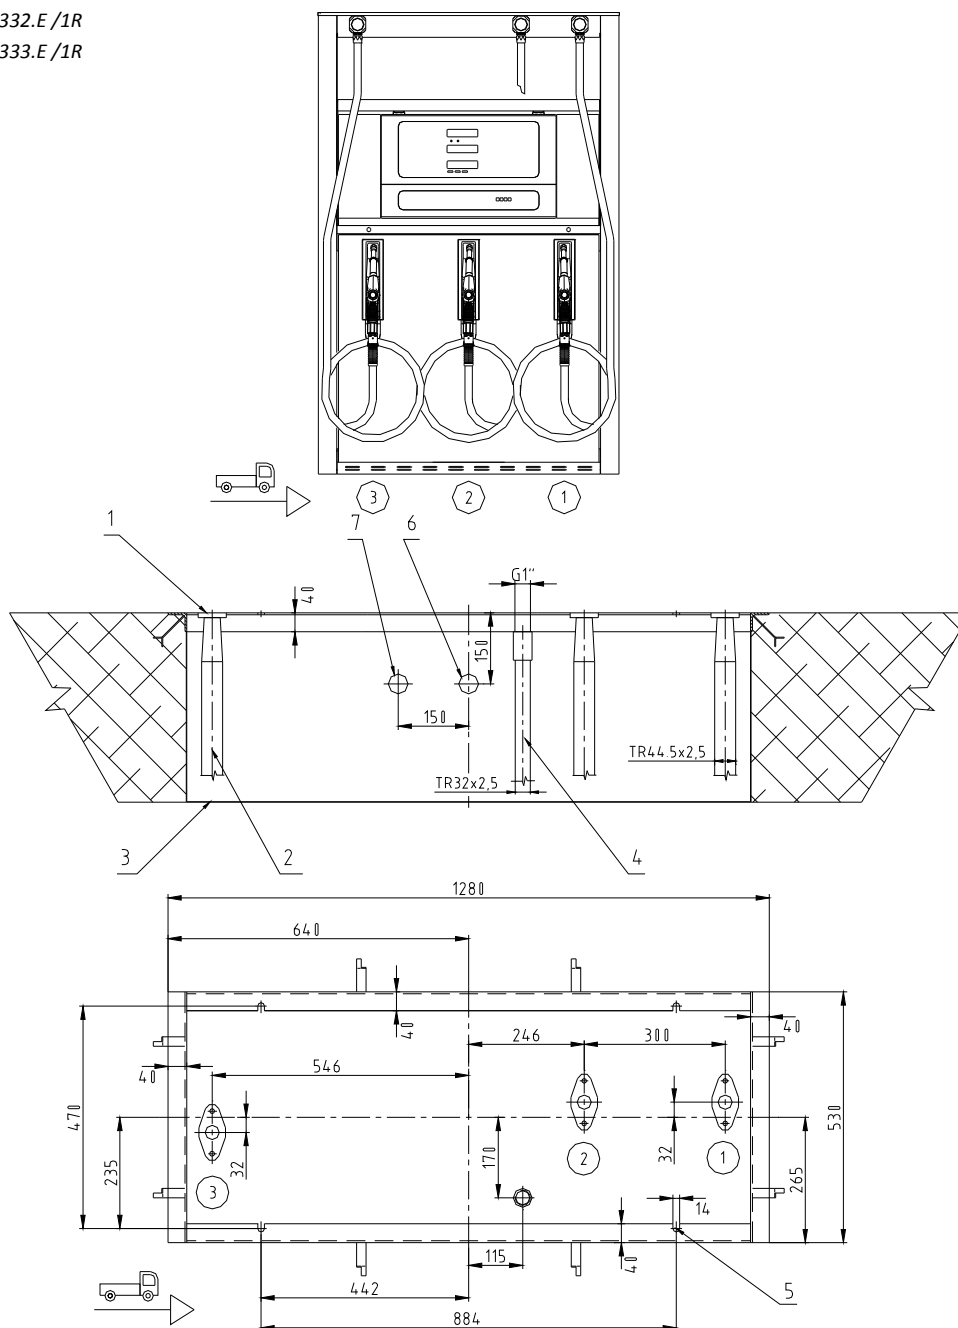


Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1¼") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvící otvory		

PŘÍLOHA 1.1.9. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB4882.E A SDB4441.E/1L

Plán je platný pro následující oboustranné a jednostranné modely v sacím provedení:

- SDB4882.E
- SDB4884.E
- SDB4886.E
- SDB4441.E /1L
- SDB4442.E /1L
- SDB4443.E /1L

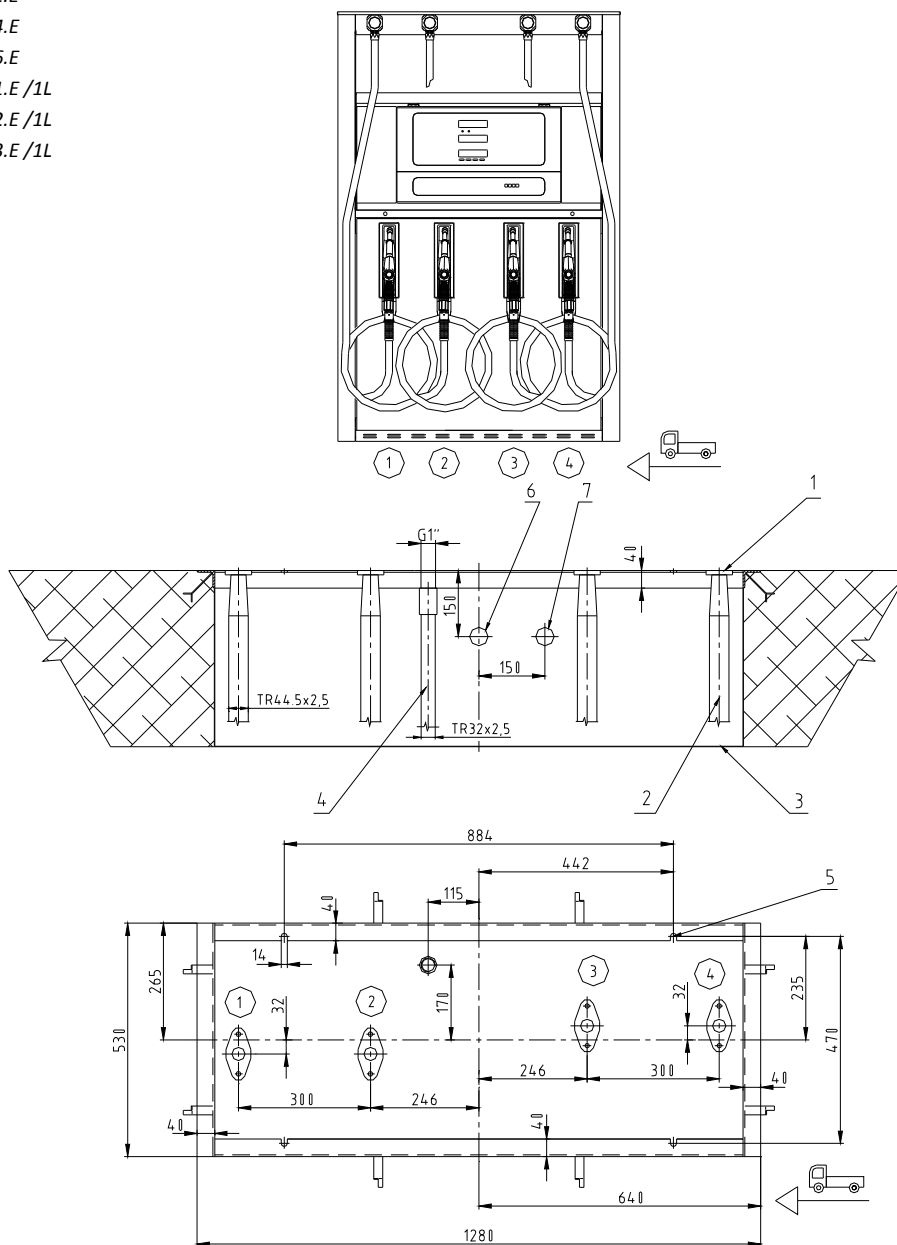


Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1½") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvicí otvory		

PŘÍLOHA 1.1.10. ZÁKLADOVÝ PLÁN STOJANU SDB4441.E/1R


Plán je platný pro následující pravostranné modely v sacím provedení:

- SDB4441.E /1R
- SDB4442.E /1R
- SDB4443.E /1R

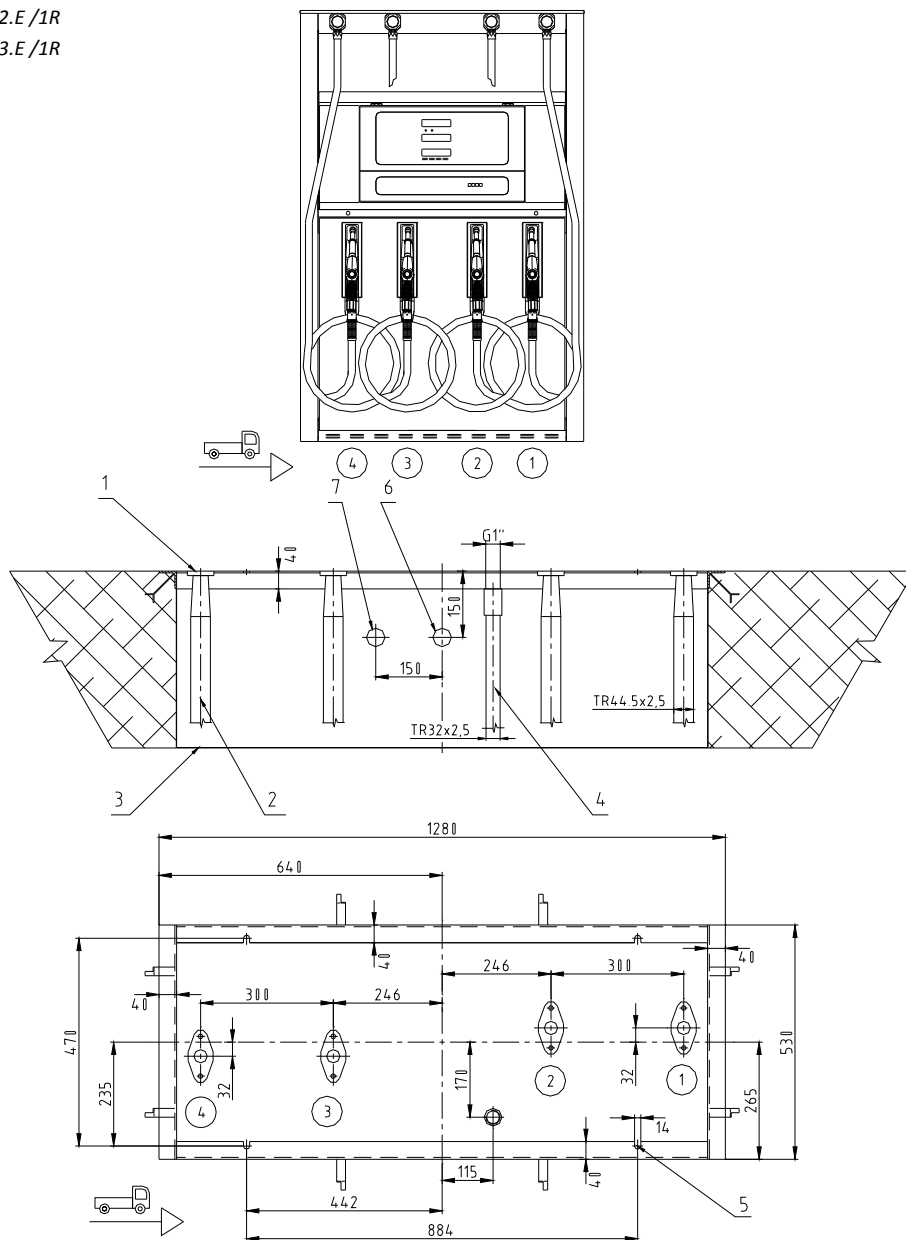

Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná PN6 DN32 (G 1¼") dle ČSN EN 13 1365	6	Výstup elektrických kabelů pro napájení stojanu
2	Sací potrubí - TR 44.5 x 2.5	7	Výstup elektrických kabelů pro komunikaci
3	Okapová vana	↔	Směr příjezdu vozidel k výdejnímu stojanu
4	Potrubí odsávání par TR 32 x 2.5 je ukončeno vnitřním závitem G1" (chybí u stojanů určených pro čerpání nafty)	① ②	Pořadí palivových produktů
5	Kotvicí otvory		

PŘÍLOHA 1.1.11. VÝKRES PŘIPOJOVACÍHO KUSU (VLNOVCE)

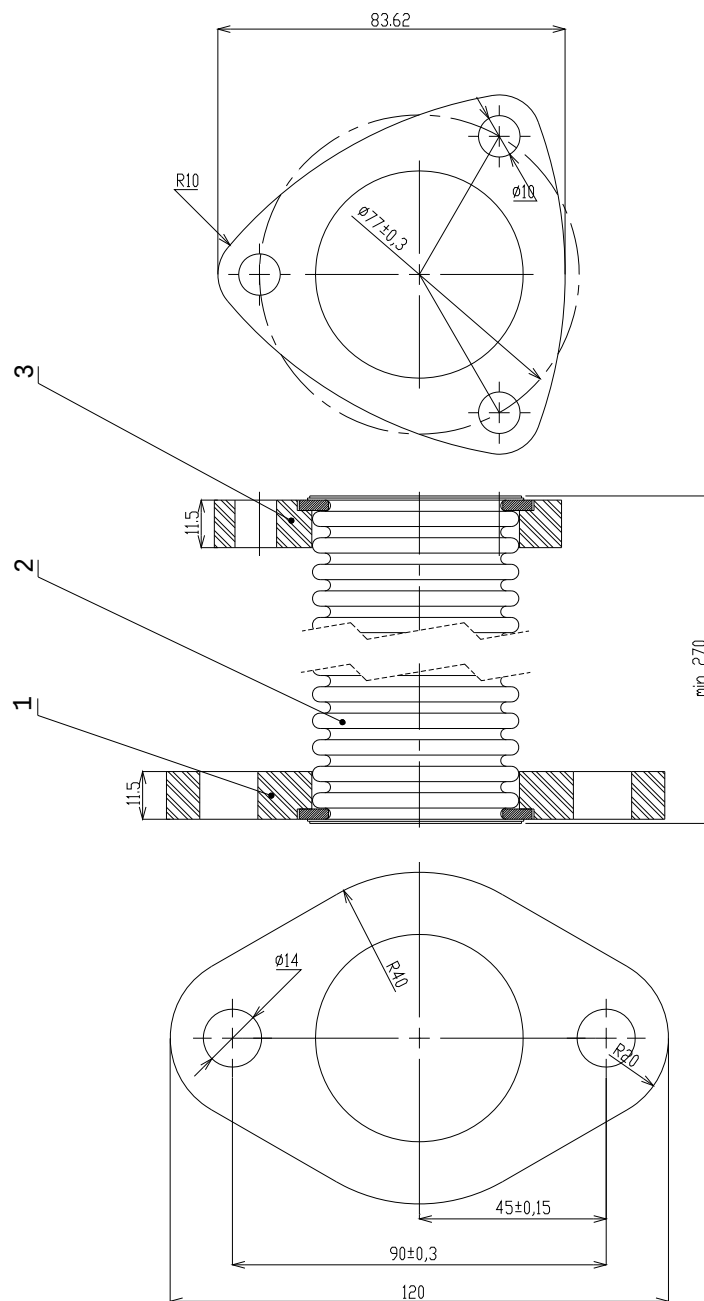

Poz.	Popis	Poz.	Popis
1	Příruba oválná pro připojení k sacímu palivovému potrubí	3	Příruba pro připojení k vstupu čerpacího monobloku
2	Pružné potrubí - vlnovec		

